

## Bestellvorlage 32


## FS-30-2 - Feuerschutztür mit Blockrahmen

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

### 1. Typ auswählen



#### sturzhoch

- FS-30-2
- FS-30-2-RD
- FS-30-2-LA
- FS-30-2-LA-RD



#### geschosshoch

- FS-30-2 GH
- FS-30-2-RD GH
- FS-30-2-LA GH
- FS-30-2-LA-RD GH

#### Hinweise:

- FS-30-2: Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102
- RD: Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095
- LA: Lichtausschnitt
- GH: Geschosshoch

- MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

### 2. DIN - Richtung auswählen

DIN Links

DIN Rechts

### 3. Größe auswählen



- Türblatt:**
- Breite:  1485  1735  1985  2235  Breite: \_\_\_\_\_ mm (mind. 1360)
- Höhe:  1985  2110  2235  Höhe: \_\_\_\_\_ mm
- Breite Gehflügel:  746  871  996  1121  Breite: \_\_\_\_\_ mm (mind. 700)
- Breite Standflügel:  621  746  871  996  1121  Breite: \_\_\_\_\_ mm (mind. 500)

#### Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = \_\_\_\_\_ mm  
 Rohbauöffnungshöhe = \_\_\_\_\_ mm

**Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !**

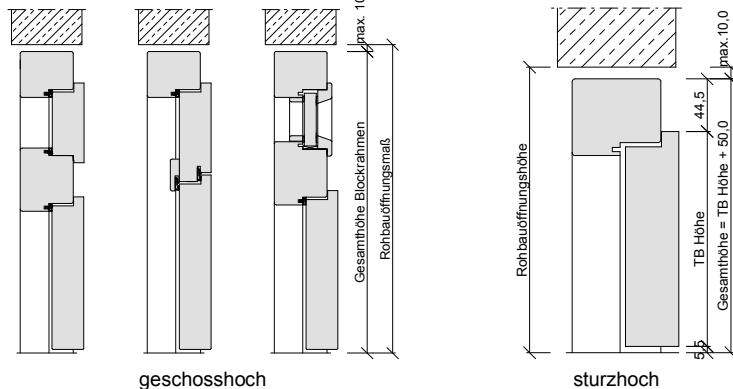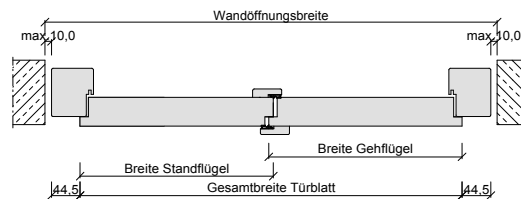

### 4. Programm auswählen

Typ: \_\_\_\_\_  
 Oberfläche/Holzart: \_\_\_\_\_

### 5. Sonstiges

- Türschließer:**  anderer Schließer nach DIN EN 1154 : \_\_\_\_\_
- Lichtausschnitt:**  Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
- Bullauge:**  Edelstahl  Ø300  Ø400
- Glas:**  Sonderglas: \_\_\_\_\_ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
- Klimaklasse:**  Klimaklasse III
- Schloss:**  \_\_\_\_\_
- Sonstiges:** \_\_\_\_\_

Stand: 04.09.2017

