

Bestellvorlage 27

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Türfutter


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- FS-30-1
- FS-30-1
- FS-30-1-RD
- FS-30-1-LA
- FS-30-1-LA-RD
- FS-30-1-SK2-RD
- FS-30-1-SK3-RD
- FS-30-1-LA-SD-RD
- FS-30-1-EH2
- FS-30-1-EH2-RD
- FS-30-1-EH2-SD-RD
- FS-30-1-EH2-SK3-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- FS-30-1-RD GH
- FS-30-1-LA GH
- FS-30-1-LA-RD GH
- MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
 RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095
 + Schallschutz $R_w = 32$ dB
 SD: Schallschutz $R_w = 37$ dB
 HSD: Schallschutz $R_w = 42$ dB
 EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
 LA: Lichtausschnitt
 GH: Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

DIN Links

DIN Rechts

3. Größe auswählen

Türblatt: Breite: 610 735 860 985 1110 1235 Breite: _____ mm
 Höhe: 1985 2110 2235 Höhe: _____ mm


Türfutter: Wandstärke: Fertigwandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
 Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

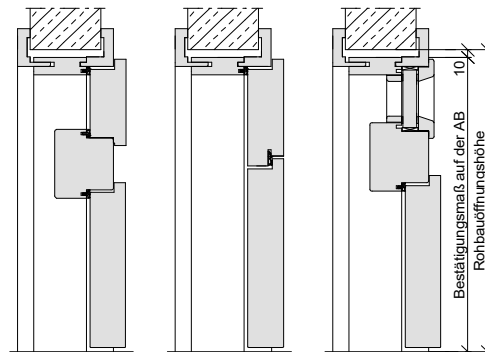

4. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
 Oberfläche/Holzart: _____

Türfutter: Oberfläche/Holzart: _____
 Bekleidung: _____

5. Sonstiges

Türschließer: anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
 Lichtausschnitt: Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
 Bullauge: Edelstahl Ø300 Ø400
 Glas: Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
 Klimaklasse: Klimaklasse III
 Spion: T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm
 Schloss: Dreifachverriegelung Schloss: _____
 Schließblech: verstärktes Schließblech Nr.35
 Sonstiges: _____

Stand: 01.06.2020

