



A\_SD\_TB-FU-1FLG\_WF1\_GEF\_SD-32.PDF

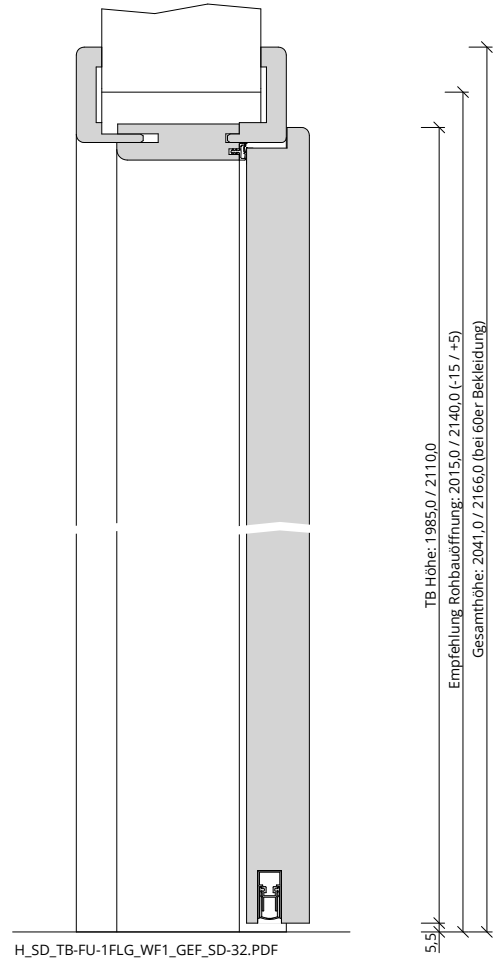

H\_SD\_TB-FU-1FLG\_WF1\_GEF\_SD-32.PDF

5,5  
TB Höhe: 1985,0 / 2110,0  
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)  
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

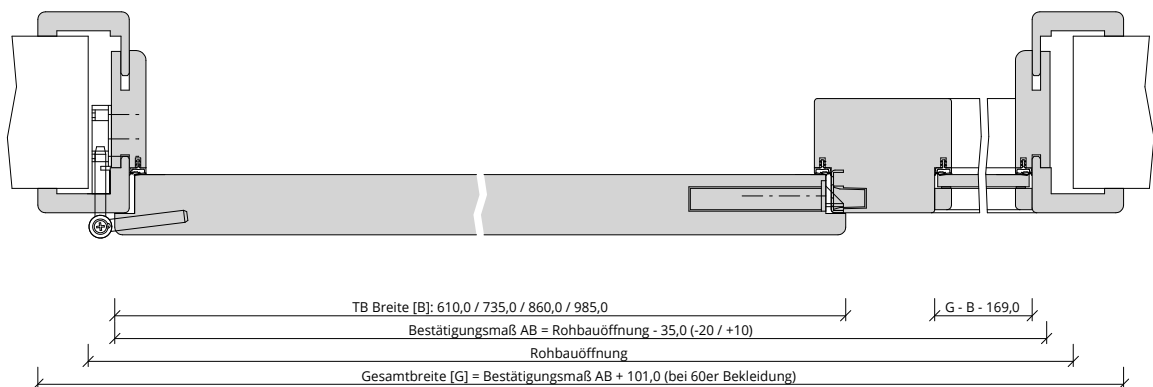

TB Breite [B]: 610,0 / 735,0 / 860,0 / 985,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 35,0 (-20 / +10)

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 101,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 169,0

Q\_SD\_TB-FU-1FLG\_WF1\_GEF\_SD-32.PDF

