



A\_SD\_TB-FU-1FLG\_WF1\_STU\_SD-32.PDF

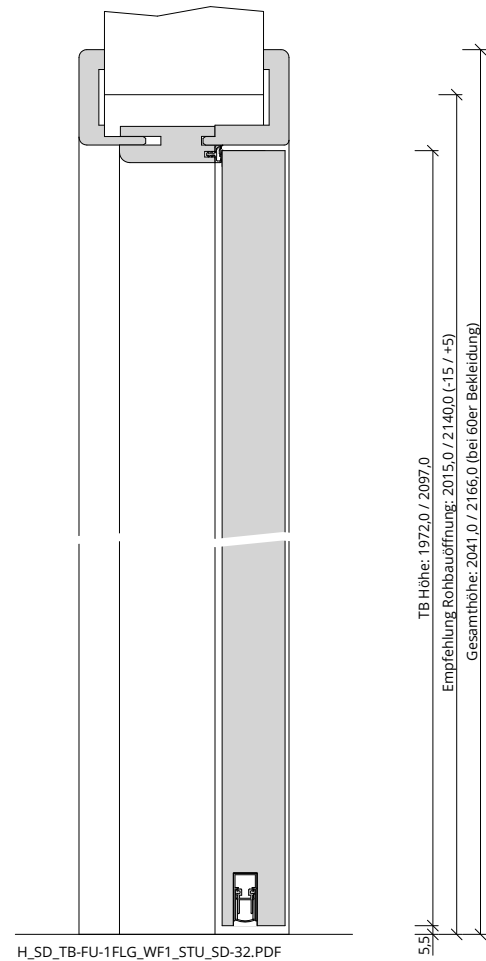

H\_SD\_TB-FU-1FLG\_WF1\_STU\_SD-32.PDF

5,5  
TB Höhe: 1972,0 / 2097,0  
Empfehlung Rohbauöffnung: 2015,0 / 2140,0 (-15 / +5)  
Gesamthöhe: 2041,0 / 2166,0 (bei 60er Bekleidung)

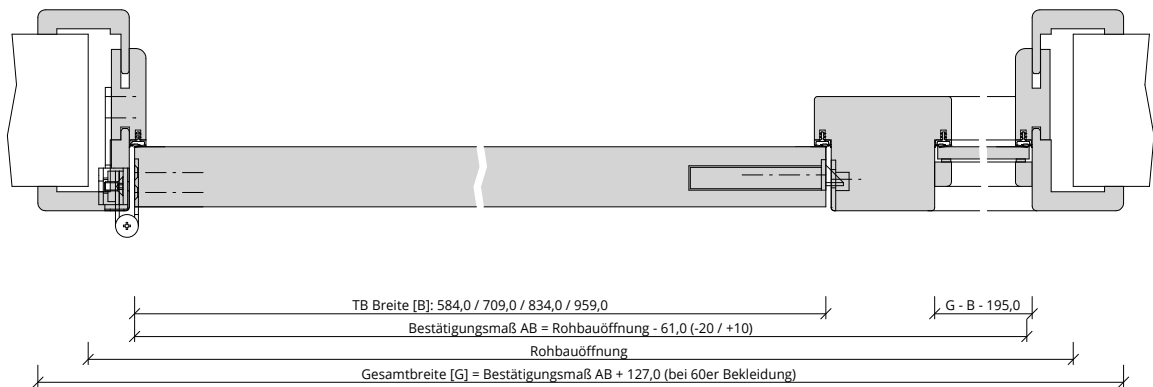

TB Breite [B]: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0

Bestätigungsmaß AB = Rohbauöffnung - 61,0 (-20 / +10)

Rohbauöffnung

Gesamtbreite [G] = Bestätigungsmaß AB + 127,0 (bei 60er Bekleidung)

G - B - 195,0

Q\_SD\_TB-FU-1FLG\_WF1\_STU\_SD-32.PDF

