

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Bestellvorlagen » Feuerschutz



[illegible]

27 FS-30-1 Türfutter

Seite 3

Bestellvorlage 28 FS-30-2 - Feuerschutzhaube mit Turfalte

Formzahl: 30_2 Datum: _____

1. Allgemeine Angaben

Bestandteil: ☐ **Haube** ☐ **Montageplatte**

Bestellnummer: ☐ **FS-30-2** ☐ **FS-30-2-1** ☐ **FS-30-2-2** ☐ **FS-30-2-3** ☐ **FS-30-2-4** ☐ **FS-30-2-5** ☐ **FS-30-2-6** ☐ **FS-30-2-7** ☐ **FS-30-2-8** ☐ **FS-30-2-9** ☐ **FS-30-2-10** ☐ **FS-30-2-11** ☐ **FS-30-2-12** ☐ **FS-30-2-13** ☐ **FS-30-2-14** ☐ **FS-30-2-15** ☐ **FS-30-2-16** ☐ **FS-30-2-17** ☐ **FS-30-2-18** ☐ **FS-30-2-19** ☐ **FS-30-2-20** ☐ **FS-30-2-21** ☐ **FS-30-2-22** ☐ **FS-30-2-23** ☐ **FS-30-2-24** ☐ **FS-30-2-25** ☐ **FS-30-2-26** ☐ **FS-30-2-27** ☐ **FS-30-2-28** ☐ **FS-30-2-29** ☐ **FS-30-2-30** ☐ **FS-30-2-31** ☐ **FS-30-2-32** ☐ **FS-30-2-33** ☐ **FS-30-2-34** ☐ **FS-30-2-35** ☐ **FS-30-2-36** ☐ **FS-30-2-37** ☐ **FS-30-2-38** ☐ **FS-30-2-39** ☐ **FS-30-2-40** ☐ **FS-30-2-41** ☐ **FS-30-2-42** ☐ **FS-30-2-43** ☐ **FS-30-2-44** ☐ **FS-30-2-45** ☐ **FS-30-2-46** ☐ **FS-30-2-47** ☐ **FS-30-2-48** ☐ **FS-30-2-49** ☐ **FS-30-2-50** ☐ **FS-30-2-51** ☐ **FS-30-2-52** ☐ **FS-30-2-53** ☐ **FS-30-2-54** ☐ **FS-30-2-55** ☐ **FS-30-2-56** ☐ **FS-30-2-57** ☐ **FS-30-2-58** ☐ **FS-30-2-59** ☐ **FS-30-2-60** ☐ **FS-30-2-61** ☐ **FS-30-2-62** ☐ **FS-30-2-63** ☐ **FS-30-2-64** ☐ **FS-30-2-65** ☐ **FS-30-2-66** ☐ **FS-30-2-67** ☐ **FS-30-2-68** ☐ **FS-30-2-69** ☐ **FS-30-2-70** ☐ **FS-30-2-71** ☐ **FS-30-2-72** ☐ **FS-30-2-73** ☐ **FS-30-2-74** ☐ **FS-30-2-75** ☐ **FS-30-2-76** ☐ **FS-30-2-77** ☐ **FS-30-2-78** ☐ **FS-30-2-79** ☐ **FS-30-2-80** ☐ **FS-30-2-81** ☐ **FS-30-2-82** ☐ **FS-30-2-83** ☐ **FS-30-2-84** ☐ **FS-30-2-85** ☐ **FS-30-2-86** ☐ **FS-30-2-87** ☐ **FS-30-2-88** ☐ **FS-30-2-89** ☐ **FS-30-2-90** ☐ **FS-30-2-91** ☐ **FS-30-2-92** ☐ **FS-30-2-93** ☐ **FS-30-2-94** ☐ **FS-30-2-95** ☐ **FS-30-2-96** ☐ **FS-30-2-97** ☐ **FS-30-2-98** ☐ **FS-30-2-99** ☐ **FS-30-2-100** ☐ **FS-30-2-101** ☐ **FS-30-2-102** ☐ **FS-30-2-103** ☐ **FS-30-2-104** ☐ **FS-30-2-105** ☐ **FS-30-2-106** ☐ **FS-30-2-107** ☐ **FS-30-2-108** ☐ **FS-30-2-109** ☐ **FS-30-2-110** ☐ **FS-30-2-111** ☐ **FS-30-2-112** ☐ **FS-30-2-113** ☐ **FS-30-2-114** ☐ **FS-30-2-115** ☐ **FS-30-2-116** ☐ **FS-30-2-117** ☐ **FS-30-2-118** ☐ **FS-30-2-119** ☐ **FS-30-2-120** ☐ **FS-30-2-121** ☐ **FS-30-2-122** ☐ **FS-30-2-123** ☐ **FS-30-2-124** ☐ **FS-30-2-125** ☐ **FS-30-2-126** ☐ **FS-30-2-127** ☐ **FS-30-2-128** ☐ **FS-30-2-129** ☐ **FS-30-2-130** ☐ **FS-30-2-131** ☐ **FS-30-2-132** ☐ **FS-30-2-133** ☐ **FS-30-2-134** ☐ **FS-30-2-135** ☐ **FS-30-2-136** ☐ **FS-30-2-137** ☐ **FS-30-2-138** ☐ **FS-30-2-139** ☐ **FS-30-2-140** ☐ **FS-30-2-141** ☐ **FS-30-2-142** ☐ **FS-30-2-143** ☐ **FS-30-2-144** ☐ **FS-30-2-145** ☐ **FS-30-2-146** ☐ **FS-30-2-147** ☐ **FS-30-2-148** ☐ **FS-30-2-149** ☐ **FS-30-2-150** ☐ **FS-30-2-151** ☐ **FS-30-2-152** ☐ **FS-30-2-153** ☐ **FS-30-2-154** ☐ **FS-30-2-155** ☐ **FS-30-2-156** ☐ **FS-30-2-157** ☐ **FS-30-2-158** ☐ **FS-30-2-159** ☐ **FS-30-2-160** ☐ **FS-30-2-161** ☐ **FS-30-2-162** ☐ **FS-30-2-163** ☐ **FS-30-2-164** ☐ **FS-30-2-165** ☐ **FS-30-2-166** ☐ **FS-30-2-167** ☐ **FS-30-2-168** ☐ **FS-30-2-169** ☐ **FS-30-2-170** ☐ **FS-30-2-171** ☐ **FS-30-2-172** ☐ **FS-30-2-173** ☐ **FS-30-2-174** ☐ **FS-30-2-175** ☐ **FS-30-2-176** ☐ **FS-30-2-177** ☐ **FS-30-2-178** ☐ **FS-30-2-179** ☐ **FS-30-2-180** ☐ **FS-30-2-181** ☐ **FS-30-2-182** ☐ **FS-30-2-183** <

28 FS-30-2 Türfutter

Seite 5

[illegible]

29 FS-30-1 Blendrahmen


Seite 7

Bestellvorlage 30 FS-30-2 - Feuerschutz mit Brandständer

Formal-Nr.: _____ Datum: _____


1. Eigenschaften

1.1. Abmessungen



H1: 2120
H2: 2120
H3: 2120
H4: 2120
H5: 2120
H6: 2120
H7: 2120
H8: 2120
H9: 2120
H10: 2120
H11: 2120
H12: 2120
H13: 2120
H14: 2120
H15: 2120
H16: 2120
H17: 2120
H18: 2120
H19: 2120
H20: 2120
H21: 2120
H22: 2120
H23: 2120
H24: 2120
H25: 2120
H26: 2120
H27: 2120
H28: 2120
H29: 2120
H30: 2120
H31: 2120
H32: 2120
H33: 2120
H34: 2120
H35: 2120
H36: 2120
H37: 2120
H38: 2120
H39: 2120
H40: 2120
H41: 2120
H42: 2120
H43: 2120
H44: 2120
H45: 2120
H46: 2120
H47: 2120
H48: 2120
H49: 2120
H50: 2120
H51: 2120
H52: 2120
H53: 2120
H54: 2120
H55: 2120
H56: 2120
H57: 2120
H58: 2120
H59: 2120
H60: 2120
H61: 2120
H62: 2120
H63: 2120
H64: 2120
H65: 2120
H66: 2120
H67: 2120
H68: 2120
H69: 2120
H70: 2120
H71: 2120
H72: 2120
H73: 2120
H74: 2120
H75: 2120
H76: 2120
H77: 2120
H78: 2120
H79: 2120
H80: 2120
H81: 2120
H82: 2120
H83: 2120
H84: 2120
H85: 2120
H86: 2120
H87: 2120
H88: 2120
H89: 2120
H90: 2120
H91: 2120
H92: 2120
H93: 2120
H94: 2120
H95: 2120
H96: 2120
H97: 2120
H98: 2120
H99: 2120
H100: 2120

1.2. Technische Daten



H1: 2120
H2: 2120
H3: 2120
H4: 2120
H5: 2120
H6: 2120
H7: 2120
H8: 2120
H9: 2120
H10: 2120
H11: 2120
H12: 2120
H13: 2120
H14: 2120
H15: 2120
H16: 2120
H17: 2120
H18: 2120
H19: 2120
H20: 2120
H21: 2120
H22: 2120
H23: 2120
H24: 2120
H25: 2120
H26: 2120
H27: 2120
H28: 2120
H29: 2120
H30: 2120
H31: 2120
H32: 2120
H33: 2120
H34: 2120
H35: 2120
H36: 2120
H37: 2120
H38: 2120
H39: 2120
H40: 2120
H41: 2120
H42: 2120
H43: 2120
H44: 2120
H45: 2120
H46: 2120
H47: 2120
H48: 2120
H49: 2120
H50: 2120
H51: 2120
H52: 2120
H53: 2120
H54: 2120
H55: 2120
H56: 2120
H57: 2120
H58: 2120
H59: 2120
H60: 2120
H61: 2120
H62: 2120
H63: 2120
H64: 2120
H65: 2120
H66: 2120
H67: 2120
H68: 2120
H69: 2120
H70: 2120
H71: 2120
H72: 2120
H73: 2120
H74: 2120
H75: 2120
H76: 2120
H77: 2120
H78: 2120
H79: 2120
H80: 2120
H81: 2120
H82: 2120
H83: 2120
H84: 2120
H85: 2120
H86: 2120
H87: 2120
H88: 2120
H89: 2120
H90: 2120
H91: 2120
H92: 2120
H93: 2120
H94: 2120
H95: 2120
H96: 2120
H97: 2120
H98: 2120
H99: 2120
H100: 2120

2. Technische Zeichnungen

2.1. DWR-Lösung

2.2. DWR-Modul

3. Technische Zeichnungen

3.1. DWR-Lösung

3.2. DWR-Modul

4. Technische Zeichnungen

4.1. DWR-Lösung

4.2. DWR-Modul

5. Technische Zeichnungen

5.1. DWR-Lösung

5.2. DWR-Modul

6. Technische Zeichnungen

6.1. DWR-Lösung

6.2. DWR-Modul

7. Technische Zeichnungen

7.1. DWR-Lösung

7.2. DWR-Modul

8. Technische Zeichnungen

8.1. DWR-Lösung

8.2. DWR-Modul

9. Technische Zeichnungen

9.1. DWR-Lösung

9.2. DWR-Modul

10. Technische Zeichnungen

10.1. DWR-Lösung

10.2. DWR-Modul

11. Technische Zeichnungen

11.1. DWR-Lösung

11.2. DWR-Modul

12. Technische Zeichnungen

12.1. DWR-Lösung

12.2. DWR-Modul

13. Technische Zeichnungen

13.1. DWR-Lösung

13.2. DWR-Modul

14. Technische Zeichnungen

14.1. DWR-Lösung

14.2. DWR-Modul

15. Technische Zeichnungen

15.1. DWR-Lösung

15.2. DWR-Modul

16. Technische Zeichnungen

16.1. DWR-Lösung

16.2. DWR-Modul

17. Technische Zeichnungen

17.1. DWR-Lösung

17.2. DWR-Modul

18. Technische Zeichnungen

18.1. DWR-Lösung

18.2. DWR-Modul

19. Technische Zeichnungen

19.1. DWR-Lösung

19.2. DWR-Modul

20. Technische Zeichnungen

20.1. DWR-Lösung

20.2. DWR-Modul

21. Technische Zeichnungen

21.1. DWR-Lösung

21.2. DWR-Modul

22. Technische Zeichnungen

22.1. DWR-Lösung

22.2. DWR-Modul

23. Technische Zeichnungen

23.1. DWR-Lösung

23.2. DWR-Modul

24. Technische Zeichnungen

24.1. DWR-Lösung

24.2. DWR-Modul

25. Technische Zeichnungen

25.1. DWR-Lösung

25.2. DWR-Modul

26. Technische Zeichnungen

26.1. DWR-Lösung

26.2. DWR-Modul

27. Technische Zeichnungen

27.1. DWR-Lösung

27.2. DWR-Modul

28. Technische Zeichnungen

28.1. DWR-Lösung

28.2. DWR-Modul

29. Technische Zeichnungen

29.1. DWR-Lösung

29.2. DWR-Modul

30. Technische Zeichnungen

30.1. DWR-Lösung

30.2. DWR-Modul

31. Technische Zeichnungen

31.1. DWR-Lösung

31.2. DWR-Modul


32. Technische Zeichnungen

32.1. DWR-Lösung

3

30 FS-30-2 Blendrahmen

Seite 9

Bestellverträge 31	FG-30-1 - Feuerwiderstehul mit Elektroventil	
Formal-Nr.: _____	Kenn-: _____	Datum: _____
7. Typ anordnen	Grundschubstich	Notizen
 01-01-01 01-01-02 01-01-03 01-01-04 01-01-05 01-01-06 01-01-07 01-01-08 01-01-09 01-01-10 01-01-11 01-01-12 01-01-13 01-01-14 01-01-15 01-01-16 01-01-17 01-01-18 01-01-19 01-01-20 01-01-21 01-01-22 01-01-23 01-01-24 01-01-25 01-01-26 01-01-27 01-01-28 01-01-29 01-01-30 01-01-31 01-01-32 01-01-33 01-01-34 01-01-35 01-01-36 01-01-37 01-01-38 01-01-39 01-01-40 01-01-41 01-01-42 01-01-43 01-01-44 01-01-45 01-01-46 01-01-47 01-01-48 01-01-49 01-01-50 01-01-51 01-01-52 01-01-53 01-01-54 01-01-55 01-01-56 01-01-57 01-01-58 01-01-59 01-01-60 01-01-61 01-01-62 01-01-63 01-01-64 01-01-65 01-01-66 01-01-67 01-01-68 01-01-69 01-01-70 01-01-71 01-01-72 01-01-73 01-01-74 01-01-75 01-01-76 01-01-77 01-01-78 01-01-79 01-01-80 01-01-81 01-01-82 01-01-83 01-01-84 01-01-85 01-01-86 01-01-87 01-01-88 01-01-89 01-01-90 01-01-91 01-01-92 01-01-93 01-01-94 01-01-95 01-01-96 01-01-97 01-01-98 01-01-99 01-01-100	01-01-01 01-01-02 01-01-03 01-01-04 01-01-05 01-01-06 01-01-07 01-01-08 01-01-09 01-01-10 01-01-11 01-01-12 01-01-13 01-01-14 01-01-15 01-01-16 01-01-17 01-01-18 01-01-19 01-01-20 01-01-21 01-01-22 01-01-23 01-01-24 01-01-25 01-01-26 01-01-27 01-01-28 01-01-29 01-01-30 01-01-31 01-01-32 01-01-33 01-01-34 01-01-35 01-01-36 01-01-37 01-01-38 01-01-39 01-01-40 01-01-41 01-01-42 01-01-43 01-01-44 01-01-45 01-01-46 01-01-47 01-01-48 01-01-49 01-01-50 01-01-51 01-01-52 01-01-53 01-01-54 01-01-55 01-01-56 01-01-57 01-01-58 01-01-59 01-01-60 01-01-61 01-01-62 01-01-63 01-01-64 01-01-65 01-01-66 01-01-67 01-01-68 01-01-69 01-01-70 01-01-71 01-01-72 01-01-73 01-01-74 01-01-75 01-01-76 01-01-77 01-01-78 01-01-79 01-01-80 01-01-81 01-01-82 01-01-83 01-01-84 01-01-85 01-01-86 01-01-87 01-01-88 01-01-89 01-01-90 01-01-91 01-01-92 01-01-93 01-01-94 01-01-95 01-01-96 01-01-97 01-01-98 01-01-99 01-01-100	01-01-01 01-01-02 01-01-03 01-01-04 01-01-05 01-01-06 01-01-07 01-01-08 01-01-09 01-01-10 01-01-11 01-01-12 01-01-13 01-01-14 01-01-15 01-01-16 01-01-17 01-01-18 01-01-19 01-01-20 01-01-21 01-01-22 01-01-23 01-01-24 01-01-25 01-01-26 01-01-27 01-01-28 01-01-29 01-01-30 01-01-31 01-01-32 01-01-33 01-01-34 01-01-35 01-01-36 01-01-37 01-01-38 01-01-39 01-01-40 01-01-41 01-01-42 01-01-43 01-01-44 01-01-45 01-01-46 01-01-47 01-01-48 01-01-49 01-01-50 01-01-51 01-01-52 01-01-53 01-01-54 01-01-55 01-01-56 01-01-57 01-01-58 01-01-59 01-01-60 01-01-61 01-01-62 01-01-63 01-01-64 01-01-65 01-01-66 01-01-67 01-01-68 01-01-69 01-01-70 01-01-71 01-01-72 01-01-73 01-01-74 01-01-75 01-01-76 01-01-77 01-01-78 01-01-79 01-01-80 01-01-81 01-01-82 01-01-83 01-01-84 01-01-85 01-01-86 01-01-87 01-01-88 01-01-89 01-01-90 01-01-91 01-01-92 01-01-93

31 FS-30-1 Blockrahmen

Seite 11

[illegible]

32 FS-30-2 Blockrahmen

Seite 13

Bestellvorlage 33

Formzahl: 46...

Kamin

FS-30-1 - Feuerschutz mit Ständer

1. Größe auswählen

46101-1
46101-2
46101-3
46101-4
46101-5
46101-6
46101-7
46101-8
46101-9
46101-10

2. Größe wählen

46101-11
46101-12
46101-13
46101-14
46101-15
46101-16
46101-17
46101-18
46101-19
46101-20

3. Größe auswählen

46101-21
46101-22
46101-23
46101-24
46101-25
46101-26
46101-27
46101-28
46101-29
46101-30

4. Größe auswählen

46101-31
46101-32
46101-33
46101-34
46101-35
46101-36
46101-37
46101-38
46101-39
46101-40

5. Größe auswählen

46101-41
46101-42
46101-43
46101-44
46101-45
46101-46
46101-47
46101-48
46101-49
46101-50

6. Größe auswählen

46101-51
46101-52
46101-53
46101-54
46101-55
46101-56
46101-57
46101-58
46101-59
46101-60

7. Größe auswählen

46101-61
46101-62
46101-63
46101-64
46101-65
46101-66
46101-67
46101-68
46101-69
46101-70

8. Größe auswählen

46101-71
46101-72
46101-73
46101-74
46101-75
46101-76
46101-77
46101-78
46101-79
46101-80

9. Größe auswählen

46101-81
46101-82
46101-83
46101-84
46101-85
46101-86
46101-87
46101-88
46101-89
46101-90

10. Größe auswählen

46101-91
46101-92
46101-93
46101-94
46101-95
46101-96
46101-97
46101-98
46101-99
46101-100

11. Größe auswählen

46101-101
46101-102
46101-103
46101-104
46101-105
46101-106
46101-107
46101-108
46101-109
46101-110

12. Größe auswählen

46101-111
46101-112
46101-113
46101-114
46101-115
46101-116
46101-117
46101-118
46101-119
46101-120

13. Größe auswählen

46101-121
46101-122
46101-123
46101-124
46101-125
46101-126
46101-127
46101-128
46101-129
46101-130

14. Größe auswählen

46101-131
46101-132
46101-133
46101-134
46101-135
46101-136
46101-137
46101-138
46101-139
46101-140

15. Größe auswählen

46101-141
46101-142
46101-143
46101-144
46101-145
46101-146
46101-147
46101-148
46101-149
46101-150

16. Größe auswählen

46101-151
46101-152
46101-153
46101-154
46101-155
46101-156
46101-157
46101-158
46101-159
46101-160

17. Größe auswählen

46101-161
46101-162
46101-163
46101-164
46101-165
46101-166
46101-167
46101-168
46101-169
46101-170

18. Größe auswählen

46101-171
46101-172
46101-173
46101-174
46101-175
46101-176
46101-177
46101-178
46101-179
46101-180

19. Größe auswählen

33 FS-30-1 Stahlzarge

Seite 15

[illegible]

34 FS-30-2 Stahlzarge

Seite 17

[illegible]

46 FS-30-1 FS-30-2 Windfang gefälzt

Seite 19

[illegible]

47 FS-30-1 FS-30-2 Windfang stumpf

Seite 21

Bestellvorlage 27

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Türfutter

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch

- ☐ FS-30-1
- ☐ FS-30-1
- ☐ FS-30-1-RD
- ☐ FS-30-1-LA
- ☐ FS-30-1-LA-RD
- ☐ FS-30-1-SK2-RD
- ☐ FS-30-1-SK3-RD
- ☐ FS-30-1-LA-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2
- ☐ FS-30-1-EH2-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SK3-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- ☐ FS-30-1-RD GH
- ☐ FS-30-1-LA GH
- ☐ FS-30-1-LA-RD GH
- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095
+ Schallschutz Rw = 32 dB
SD: Schallschutz Rw = 37 dB
HSD: Schallschutz Rw = 42 dB
EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
LA: Lichtausschnitt
GH: Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe auswählen

Türblatt: Breite: ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985 ☐ 1110 ☐ 1235
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235

☐ Breite: _____ mm
☐ Höhe: _____ mm


Türfutter: Wandstärke: ☐ Fertigwandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

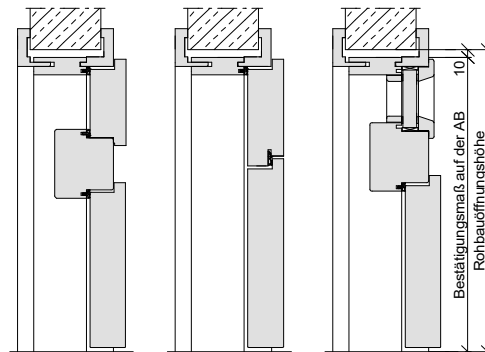

4. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

Türfutter: Oberfläche/Holzart: _____
Bekleidung: _____

5. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400
Glas: ☐ Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III
Spion: ☐ T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) ☐ T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm
Schloss: ☐ Dreifachverriegelung ☐ Schloss: _____
Schließblech: ☐ verstärktes Schließblech Nr.35
Sonstiges: _____

Stand: 01.06.2020



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.27
Element: Feuerschutz FS-30-1
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-1
Zarge: Türfutter
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2020-06-01



Bestellvorlage 28

FS-30-2 - Feuerschutztür mit Türfutter


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- ☐ FS-30-2
- ☐ FS-30-2-RD
- ☐ FS-30-2-LA
- ☐ FS-30-2-LA-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- ☐ FS-30-2 GH
- ☐ FS-30-2-RD GH
- ☐ FS-30-2-LA GH
- ☐ FS-30-2-LA-RD GH

- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

FS-30-2: Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102
RD: Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095
LA: Lichtausschnitt
GH: Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe auswählen

Türblatt: Breite: ☐ 1485 ☐ 1735 ☐ 1985 ☐ 2235
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235

☐ Breite: _____ mm (mind. 1360)
☐ Höhe: _____ mm

Breite Gehflügel: ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121
Breite Standflügel: ☐ 621 ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121

☐ Breite: _____ mm (mind. 700)
☐ Breite: _____ mm (mind. 500)



Türfutter: Wandstärke: ☐ Fertigwandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

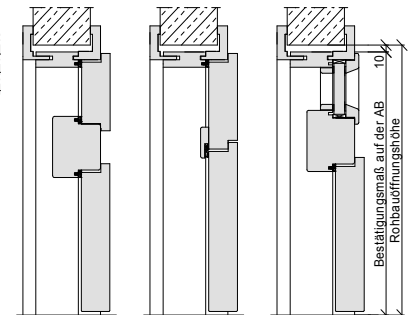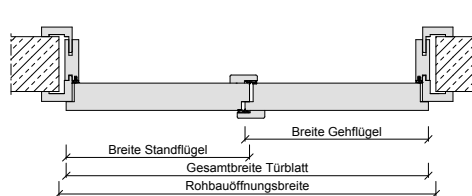

4. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

Türfutter: Oberfläche/Holzart: _____
Bekleidung: _____

5. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400
Glas: ☐ Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III
Schloss: ☐ _____
Sonstiges: _____

Stand: 04.09.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.28
Element: Feuerschutz FS-30-2
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-2
Zarge: Türfutter
Anzahl Flügel: 2-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2017-09-04



Bestellvorlage 29

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Blendrahmen


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- ☐ FS-30-1
- ☐ FS-30-1-RD
- ☐ FS-30-1-LA
- ☐ FS-30-1-LA-RD
- ☐ FS-30-1-SD-RD
- ☐ FS-30-1-SK3-RD
- ☐ FS-30-1-LA-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2
- ☐ FS-30-1-EH2-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SK3-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- ☐ FS-30-1 GH
- ☐ FS-30-1-RD GH
- ☐ FS-30-1-LA GH
- ☐ FS-30-1-LA-RD GH
- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095
+ Schallschutz Rw = 32 dB
SD: Schallschutz Rw = 37 dB
HSD: Schallschutz Rw = 42 dB
EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
LA: Lichtausschnitt
GH: Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe auswählen



Türblatt: Breite: ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985 ☐ 1110 ☐ 1235
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235

☐ Breite: _____ mm
☐ Höhe: _____ mm


Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm



Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

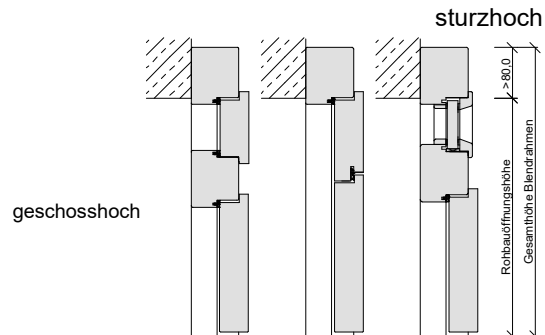

4. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

Blendrahmen: Oberfläche/Holzart: _____

5. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400
Glas: ☐ Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III
Spion: ☐ T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) ☐ T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm
Schloss: ☐ Dreifachverriegelung ☐ Schloss: _____
Schließblech: ☐ Winkelschließblech
Sonstiges: _____

Stand: 01.06.2020



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.29
Element: Feuerschutz FS-30-1
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-1
Zarge: Blendrahmen
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2020-06-01



Bestellvorlage 30

FS-30-2 - Feuerschutztür mit Blendrahmen


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- ☐ FS-30-2
- ☐ FS-30-2-RD
- ☐ FS-30-2-LA
- ☐ FS-30-2-LA-RD



geschosshoch

(kein WK und SD möglich)

- ☐ FS-30-2 GH
- ☐ FS-30-2-RD GH
- ☐ FS-30-2-LA GH
- ☐ FS-30-2-LA-RD GH

Hinweise:

FS-30-2: Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102
RD: Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095
LA: Lichtausschnitt
GH: Geschosshoch

- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe auswählen

- Türblatt:**
- Breite: ☐ 1485 ☐ 1735 ☐ 1985 ☐ 2235 ☐ Breite: _____ mm (mind. 1360)
- Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235 ☐ Höhe: _____ mm
- Breite Gehflügel: ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121 ☐ Breite: _____ mm (mind. 700)
- Breite Standflügel: ☐ 621 ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121 ☐ Breite: _____ mm (mind. 500)



Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

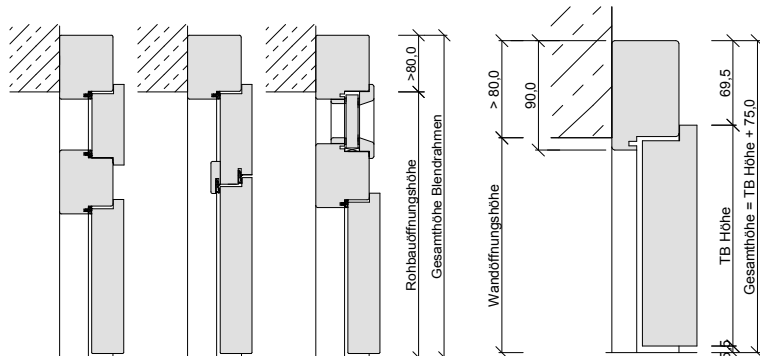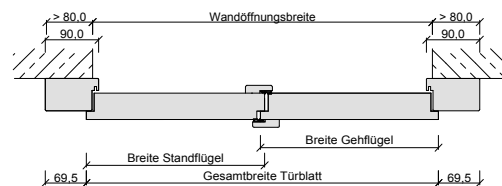

4. Programm auswählen

Typ: _____

Oberfläche/Holzart: _____

5. Sonstiges

- Türschließer:** ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
- Lichtausschnitt:** ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
- Bullauge:** ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400
- Glas:** ☐ Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
- Klimaklasse:** ☐ Klimaklasse III
- Schloss:** ☐ _____
- Sonstiges:** _____

Stand: 04.09.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.30
Element: Feuerschutz FS-30-2
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-2
Zarge: Blendrahmen
Anzahl Flügel: 2-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2017-09-04



Bestellvorlage 31

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Blockrahmen


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- ☐ FS-30-1
- ☐ FS-30-1-RD
- ☐ FS-30-1-LA
- ☐ FS-30-1-LA-RD
- ☐ FS-30-1-SD-RD
- ☐ FS-30-1-SK3-RD
- ☐ FS-30-1-LA-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2
- ☐ FS-30-1-EH2-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SK3-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- ☐ FS-30-1 GH
- ☐ FS-30-1-RD GH
- ☐ FS-30-1-LA GH
- ☐ FS-30-1-LA-RD GH
- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

- FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
- RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095
+ Schallschutz Rw = 32 dB
- SD: Schallschutz Rw = 37 dB
- HSD: Schallschutz Rw = 42 dB
- EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
- LA: Lichtausschnitt
- GH: Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe auswählen



Türblatt: Breite: ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985 ☐ 1110 ☐ 1235
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235

☐ Breite: _____ mm
☐ Höhe: _____ mm


Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm



Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

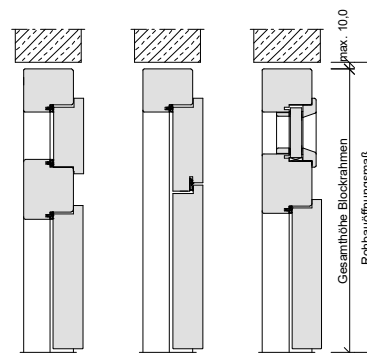

4. Programm auswählen

Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

5. Sonstiges

- Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
- Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
- Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400
- Glas: ☐ Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
- Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III (nicht möglich bei Türen mit Lichtausschnitt)
- Spion: ☐ T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) ☐ T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm
- Schloss: ☐ Dreifachverriegelung ☐ Schloss: _____
- Schließblech: ☐ Winkelschließblech
- Sonstiges: _____

Stand: 01.06.2020



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.31
Element: Feuerschutz FS-30-1
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-1
Zarge: Blockrahmen
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2020-06-01



Bestellvorlage 32


FS-30-2 - Feuerschutztür mit Blockrahmen

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

1. Typ auswählen



sturzhoch

- ☐ FS-30-2
- ☐ FS-30-2-RD
- ☐ FS-30-2-LA
- ☐ FS-30-2-LA-RD



geschosshoch

- ☐ FS-30-2 GH
- ☐ FS-30-2-RD GH
- ☐ FS-30-2-LA GH
- ☐ FS-30-2-LA-RD GH

Hinweise:

FS-30-2: Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102
RD: Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095
LA: Lichtausschnitt
GH: Geschosshoch

- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe auswählen



- Türblatt:** Breite: ☐ 1485 ☐ 1735 ☐ 1985 ☐ 2235 ☐ Breite: _____ mm (mind. 1360)
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235 ☐ Höhe: _____ mm
- Breite Gehflügel: ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121 ☐ Breite: _____ mm (mind. 700)
Breite Standflügel: ☐ 621 ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121 ☐ Breite: _____ mm (mind. 500)

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

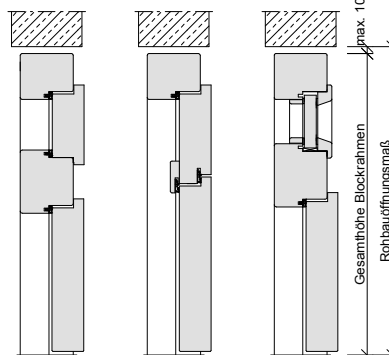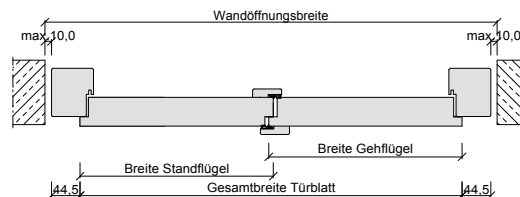

geschosshoch

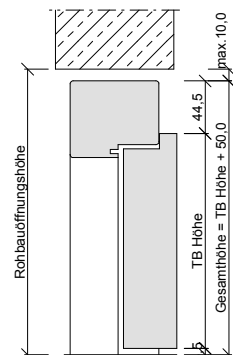

sturzhoch

4. Programm auswählen

Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

5. Sonstiges

- Türschließer:** ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
- Lichtausschnitt:** ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
- Bullauge:** ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400
- Glas:** ☐ Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
- Klimaklasse:** ☐ Klimaklasse III
- Schloss:** ☐ _____
- Sonstiges:** _____

Stand: 04.09.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.32
Element: Feuerschutz FS-30-2
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-2
Zarge: Blockrahmen
Anzahl Flügel: 2-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2017-09-04



Bestellvorlage 33

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Stahlzarge


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- ☐ FS-30-1
- ☐ FS-30-1-RD
- ☐ FS-30-1-LA
- ☐ FS-30-1-LA-RD
- ☐ FS-30-1-SD-RD
- ☐ FS-30-1-SK3-RD
- ☐ FS-30-1-LA-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2
- ☐ FS-30-1-EH2-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SK3-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- ☐ FS-30-1 GH
- ☐ FS-30-1-RD GH
- ☐ FS-30-1-LA GH
- ☐ FS-30-1-LA-RD GH
- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:


FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095
+ Schallschutz Rw = 32 dB
SD: Schallschutz Rw = 37 dB
HSD: Schallschutz Rw = 42 dB
EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
LA: Lichtausschnitt
GH: Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen


☐ DIN Links

☐ DIN Rechts


3. Profilform auswählen




☐ Umfassungs-zarge Uud
(Mauerwerk)



☐ Block-zarge Bud
(Leichtbauwand)



☐ Eck-zarge Eud
(Mauerwerk)



☐ Block-zarge 2-schalig 15ZBud
(Mauerwerk / Leichtbauwand)

4. Größe auswählen

Türblatt: Breite: ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985 ☐ 1110 ☐ 1235
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235

☐ Breite: _____ mm
☐ Höhe: _____ mm


Stahlzarge: Wandstärke: ☐ Wandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

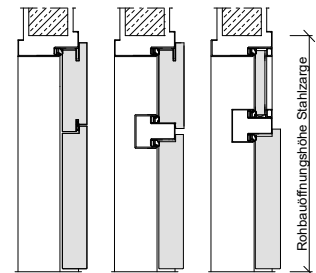

5. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
Oberfläche: _____
Sonstiges: _____

Stahlzarge: Oberfläche: _____
Bodeneinstand: ☐ Ja ☐ Nein
Spiegelbreite TB-Seite: _____
Spiegelbreite Gegenseite: _____
Sonstiges: _____

6. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____

Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung

Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400

Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III

Spion: ☐ T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) ☐ T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm

Schloss: ☐ Dreifachverriegelung

☐ Schloss: _____

Sonstiges: _____

Stand: 01.06.2020



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.33
Element: Feuerschutz FS-30-1
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-1
Zarge: Stahlzarge
Anzahl Flügel: 1-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2020-06-01



Bestellvorlage 34

FS-30-2 - Feuerschutztür mit Stahlzarge


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- ☐ FS-30-2
- ☐ FS-30-2-RD
- ☐ FS-30-2-LA
- ☐ FS-30-2-LA-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- ☐ FS-30-2 GH
- ☐ FS-30-2-RD GH
- ☐ FS-30-2-LA GH
- ☐ FS-30-2-LA-RD GH

Hinweise:

FS-30-2: Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102
RD: Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095
LA: Lichtausschnitt
GH: Geschosshoch


- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: mit Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: mit Oberlicht mit Kämpfer

2. DIN - Richtung auswählen


☐ DIN Links

☐ DIN Rechts


3. Profilform auswählen




☐ Umfassungszarge Uud
(Mauerwerk)



☐ Blockzarge Bud
(Leichtbauwand)



☐ Eckzarge Eud
(Mauerwerk)



☐ Blockzarge 2-schalig 15ZBud
(Mauerwerk / Leichtbauwand)

4. Größe auswählen

Türblatt: Breite: ☐ 1485 ☐ 1735 ☐ 1985 ☐ 2235 ☐ Breite: _____ mm (mind. 1360)
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235 ☐ Höhe: _____ mm
Breite Gehflügel: ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121 ☐ Breite: _____ mm (mind. 700)
Breite Standflügel: ☐ 621 ☐ 746 ☐ 871 ☐ 996 ☐ 1121 ☐ Breite: _____ mm (mind. 500)


Stahlzarge: Wandstärke: ☐ Wandstärke: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !

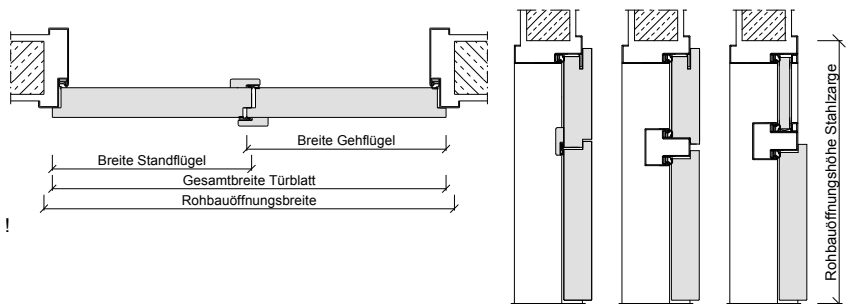

5. Programm auswählen

Türblatt: Typ: _____
Oberfläche: _____
Sonstiges: _____

Stahlzarge: Oberfläche: _____
Bodeneinstand: ☐ Ja ☐ Nein
Spiegelbreite TB-Seite: _____
Spiegelbreite Gegenseite: _____
Sonstiges: _____

6. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400
Glas: ☐ Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III
Sonstiges: _____

Stand: 04.09.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.34
Element: Feuerschutz FS-30-2
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-2
Zarge: Stahlzarge
Anzahl Flügel: 2-flügelig
Fälzung: gefälzt
Höhe: sturzhoch, geschosshoch
Datum: Stand: 2017-09-04



Bestellvorlage 46

Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2 Windfang gefälzt

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

1. Typ auswählen

Ausführung

☐ WF1







☐ WF1

☐ WF2

☐ WF3

☐ WF3



☐ WF4



Anzahl Flügel

☐ 1-flg.

☐ 2-flg.



Hinweise: WF3 und WF4 auch mit durchgehendem aufrechten Kämpfer möglich / generell kein Einbruch- oder Schallschutz möglich!

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe Türblatt auswählen

Türblatt 1-flg.	Breite:	<input type="radio"/> 610	<input type="radio"/> 735	<input type="radio"/> 860	<input type="radio"/> 985	<input type="radio"/> 1110	<input type="radio"/> 1235	<input type="radio"/> Breite: _____ mm (610 - 1235)
	Höhe:	<input type="radio"/> 1985	<input type="radio"/> 2110	<input type="radio"/> 2235				<input type="radio"/> Höhe: _____ mm (1735 - 2235)
Türblatt 2-flg.	Breite Gehflügel:	<input type="radio"/> 747,5	<input type="radio"/> 872,5	<input type="radio"/> 997,5	<input type="radio"/> 1122,5	<input type="radio"/> 1235		<input type="radio"/> Breite: _____ mm (700 - 1235)
	Breite Standflügel:	<input type="radio"/> 622,5	<input type="radio"/> 747,5	<input type="radio"/> 872,5	<input type="radio"/> 997,5	<input type="radio"/> 1122,5	<input type="radio"/> 1235	<input type="radio"/> Breite: _____ mm (500 - 1235)
	Höhe:	<input type="radio"/> 1985	<input type="radio"/> 2110	<input type="radio"/> 2235				<input type="radio"/> Höhe: _____ mm (1735 - 2235)

4. Größe Rohbauöffnung

Breite: _____ mm 1-flg. max. 3250 / 2-flg. max. 4500 (max. Falzmaß-Breite Seitenteil 930mm)
Höhe: _____ mm 1-flg. max. 3000 / 2-flg. max. 3000 (max. Falzmaß-Höhe Oberlicht 810mm)

5. Zarge auswählen

☐ Türfutter Fertigwandstärke: _____ mm (≥ 100mm)
☐ Blockrahmen
☐ Blendrahmen (Stahlzarge nicht möglich!)

Max Element Maße

Futterzarge

1-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 3220 mm x 2780 mm
2-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 4460 mm x 2780 mm

Blockrahmen (massiv + CPL ummantelt)

1-flg. max. Außenmaß 3230 mm x 2740 mm
2-flg. max. Außenmaß 4480 mm x 2740 mm

Blendrahmen (nur massiv)

1-flg. max. Außenmaß 3370 mm x 2740 mm
2-flg. max. Außenmaß 4590 mm x 2740 mm

6. Programm auswählen

Türblatt:	Typ:	<input type="radio"/> FS-30-RD	<input type="radio"/> FS-30-LA-RD		
	Oberfläche:	<input type="radio"/> CPL	<input type="radio"/> Furnier	<input type="radio"/> Weißlack	<input type="radio"/> HPL
	Oberfläche/ Holzart:	_____	_____	Sonstiges: _____	
Zarge:	Oberfläche Türfutter:	<input type="radio"/> CPL	<input type="radio"/> Furnier	<input type="radio"/> Weißlack	Bekleidung: <input type="radio"/> rund (60) <input type="radio"/> eckig (50)
	Oberfläche Block:	<input type="radio"/> massiv	<input type="radio"/> CPL	<input type="radio"/> Weißlack	<input type="radio"/> SLF (70) <input type="radio"/> Profila (65)
	Oberfläche Blend:	<input type="radio"/> massiv			
	Oberfläche/ Holzart:	_____	_____	Sonstiges: _____	

7. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Holz ☐ Ø300 ☐ Ø400
Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III
Schloss: ☐ _____
Sonstiges: _____

Stand: 14.08.2018



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.46
Element: Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-1 / FS-30-2
Zarge: Türfutter, Blend, Block
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig
Fälzung: gefälzt
Windfang: WF1, WF2, WF3, WF4
Datum: Stand: 2018-08-14



Bestellvorlage 47

Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2 Windfang stumpf

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

1. Typ auswählen

Ausführung

☐ WF1







☐ WF1

☐ WF2

☐ WF3

☐ WF3



☐ WF4



Anzahl Flügel

☐ 1-flg.

☐ 2-flg.



Hinweise: WF3 und WF4 auch mit durchgehendem aufrechten Kämpfer möglich / generell kein Einbruch- oder Schallschutz möglich!

2. DIN - Richtung auswählen

☐ DIN Links

☐ DIN Rechts

3. Größe Türblatt auswählen

Türblatt 1-flg. Breite: ☐ 584 ☐ 709 ☐ 834 ☐ 959 ☐ 1084 ☐ 1209 ☐ Breite: _____ mm (584 - 1209)
Höhe: ☐ 1972 ☐ 2097 ☐ 2222 ☐ Höhe: _____ mm (1722 - 2222)

Türblatt 2-flg. Breite Gehflügel: ☐ 734,5 ☐ 859,5 ☐ 984,5 ☐ 1109,5 ☐ 1222 ☐ Breite: _____ mm (700 - 1222)
Breite Standflügel: ☐ 609,5 ☐ 734,5 ☐ 859,5 ☐ 984,5 ☐ 1109,5 ☐ 1222 ☐ Breite: _____ mm (500 - 1222)
Höhe: ☐ 1972 ☐ 2097 ☐ 2222 ☐ Höhe: _____ mm (1722 - 2222)

4. Größe Rohbauöffnung

Breite: _____ mm 1-flg. max. 3250 / 2-flg. max. 4500 (max. Falzmaß-Breite Seitenteil 930mm)
Höhe: _____ mm 1-flg. max. 3000 / 2-flg. max. 3000 (max. Falzmaß-Höhe Oberlicht 810mm)

5. Zarge auswählen

☐ Türfutter Fertigwandstärke: _____ mm (≥ 100mm)
☐ Blockrahmen
☐ Blendrahmen (Stahlzarge nicht möglich!)

Max Element Maße

Futterzarge

1-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 3220 mm x 2780 mm
2-flg. max. Bekleidungsaußenmaß 4460 mm x 2780 mm

Blockrahmen (massiv + CPL ummantelt)

1-flg. max. Außenmaß 3230 mm x 2740 mm
2-flg. max. Außenmaß 4480 mm x 2740 mm

Blendrahmen (nur massiv)

1-flg. max. Außenmaß 3370 mm x 2740 mm
2-flg. max. Außenmaß 4590 mm x 2740 mm

6. Programm auswählen

Türblatt: Typ: ☐ FS-30-RD ☐ FS-30-LA-RD
Oberfläche: ☐ CPL ☐ Furnier ☐ Weißlack ☐ HPL
Oberfläche/ Holzart: _____ Sonstiges: _____

Zarge: Oberfläche Türfutter: ☐ CPL ☐ Furnier ☐ Weißlack **Bekleidung:** ☐ rund (60) ☐ eckig (50)
Oberfläche Block: ☐ massiv ☐ CPL ☐ Weißlack ☐ SLF (70) ☐ Profila (65)
Oberfläche Blend: ☐ massiv
Oberfläche/ Holzart: _____ Sonstiges: _____

7. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Holz ☐ Ø300 ☐ Ø400
Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III
Schloss: ☐ _____
Sonstiges: _____

Stand: 14.08.2018



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.47
Element: Feuerschutz FS-30-1 / FS-30-2
Funktion: Feuerschutz
Typ: FS-30-1 / FS-30-2
Zarge: Türfutter, Blend, Block
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig
Fälzung: stumpf
Windfang: WF1, WF2, WF3, WF4
Datum: Stand: 2018-08-14

